

Transport højspændingsudstyr FRT:


Disconnecter kan transporteres sådant:



Current transformer kan transporteres sådant:



Alle platforme med Circuit breaker skal adskilles her, for at få lav nok kørselshøjde. (vi har monteret det deroppe og aldrig transporteret "Circuit breaker" uden for deres originale trækasse) :

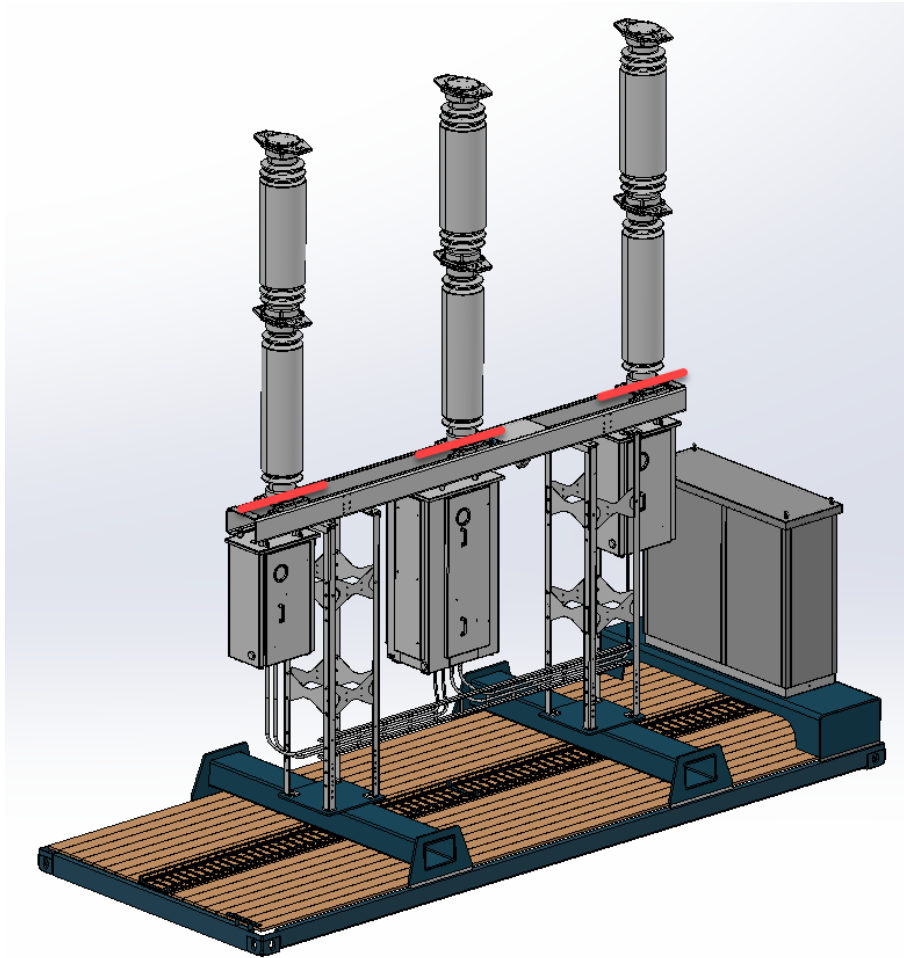

Voltage transformer gøres lignende Current transformer. Jeg har dog ikke et billede af det.